

令和4年3月4日

換気システム LWZ シリーズをご使用のお客様へ

使用上のご注意（フィルター・ドレンのお手入れについて）

日頃、換気システム LWZ シリーズをご使用頂きましてありがとうございます。
熱交換換気システムにはフィルター及びドレン配管がありますが、フィルターの取扱いや内部の汚れにより、漏水の原因になる事例がありましたので、改めてご連絡させて頂きました。

メーカーの取扱い説明書にも記載がありますが、フィルター及びドレン配管を定期的に清掃を行って頂きますよう、宜しく願い申し上げます。

- ① 機器本体のフィルター清掃は1カ月に1回、交換は最長で年に1回を目安に行ってください。



- ② 排気・給気グリルの清掃（トイレや浴室の天井にあります）
2週間～2か月に1回を目安に清掃してください。



排気口




給気口

- ③ ドレン配管逆止弁の清掃は6カ月に1度の点検して頂き、汚れが発生していれば、清掃を行ってください。(本体の下方にあります)



「分解清掃方法」

ルームエアコンが停止していることを確認し、下図のようにフタ部の2箇所のツメを開き本体からフタ部を分解したのち、「弁」をきれいに水洗いしてください。また、排水ホースが固定されている場合等で、分解が困難な場合は、下側のビニルテープを一旦はがし、下側の排水ホースを抜き取ったあと、上記の方法で分解し、清掃してください。

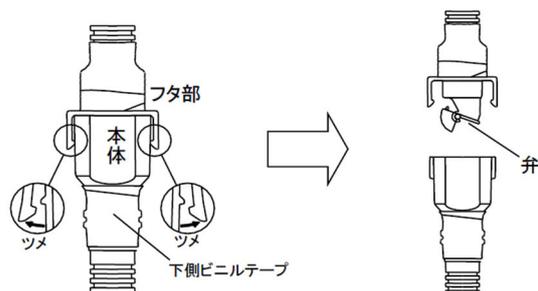

清掃後は、分解と逆の手順で元どおりに組み立てて完了です。

- ④ LWZ 内部の点検・清掃について

お客様ご自分で点検する事は難しいですが、3~5年に一度、分解清掃を行う事を推奨させていただきます。(メンテナンス料金が掛かります)

